





Entraînement Droite

Dimensions

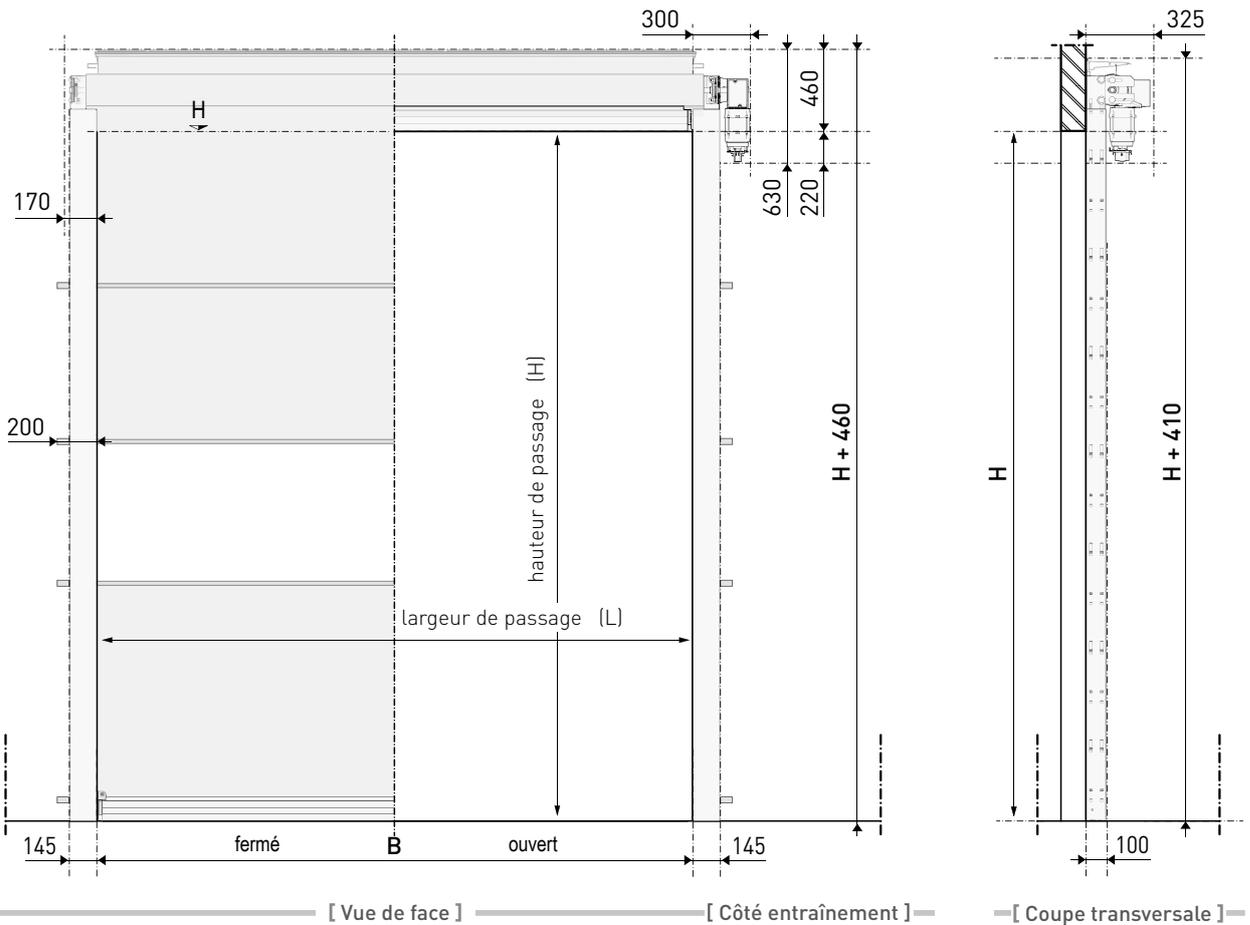


Prestations à la charge du client

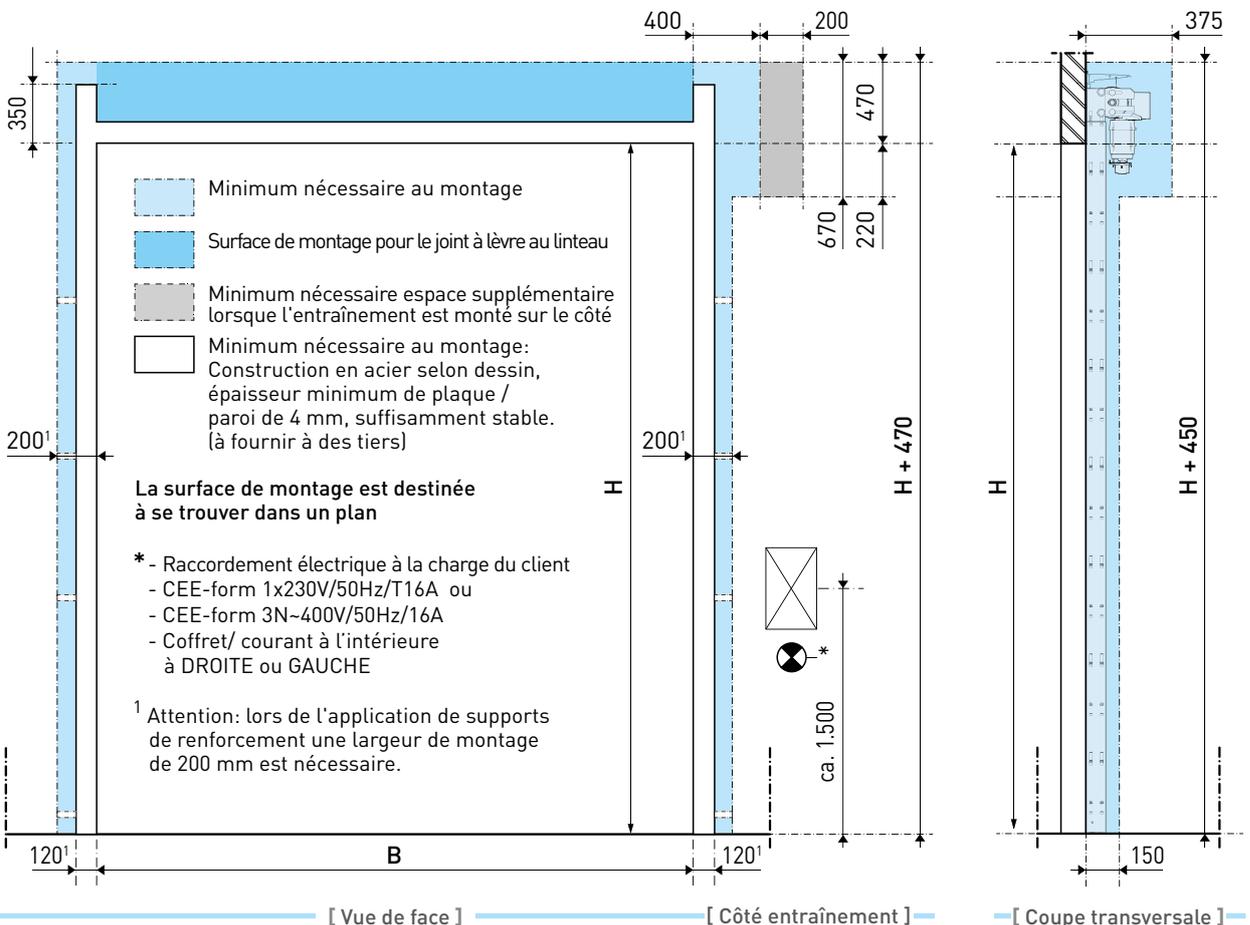

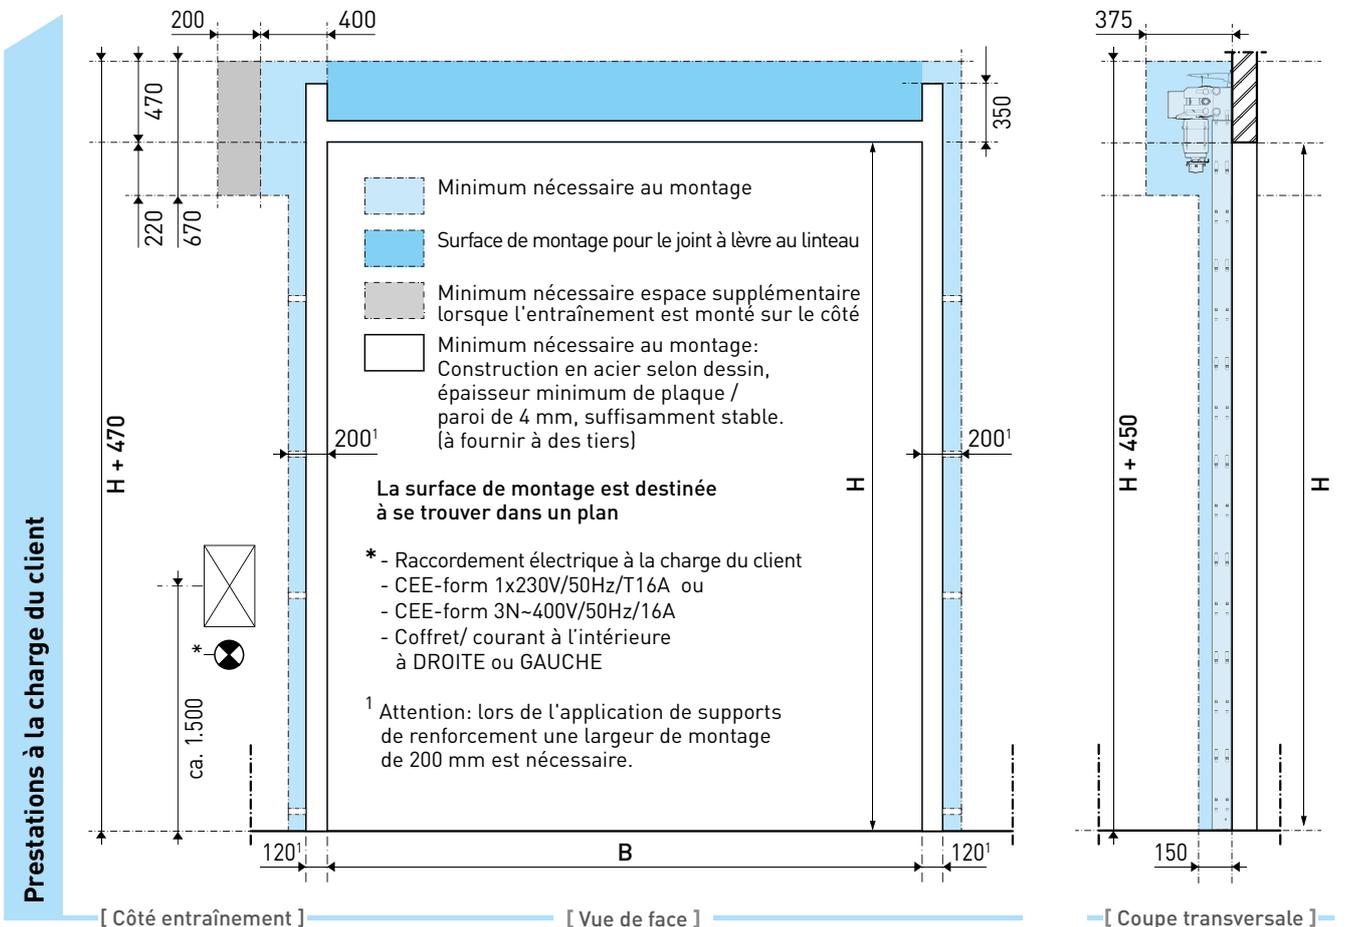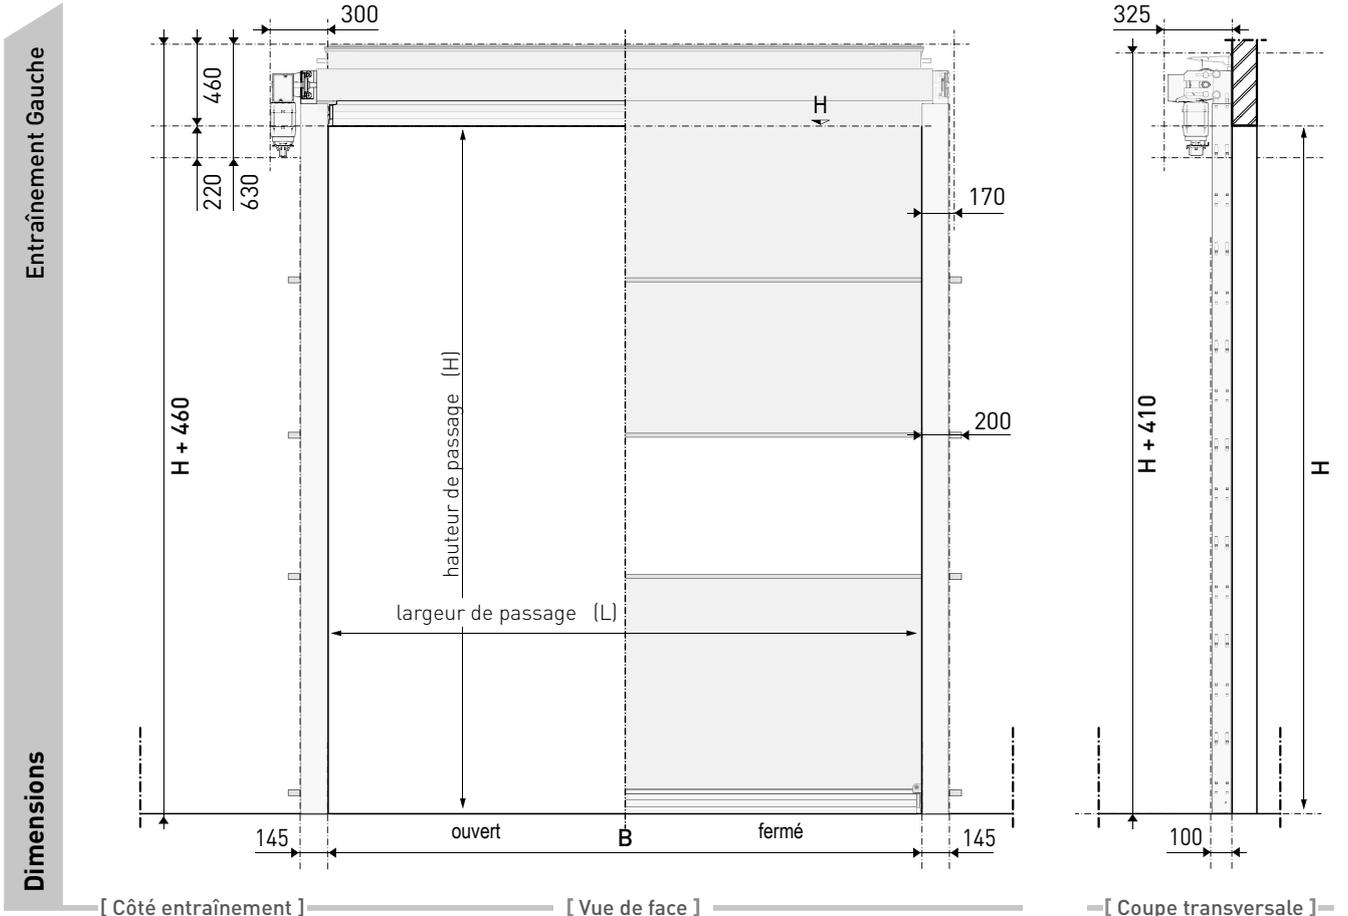


Entraînement Droite

Dimensions


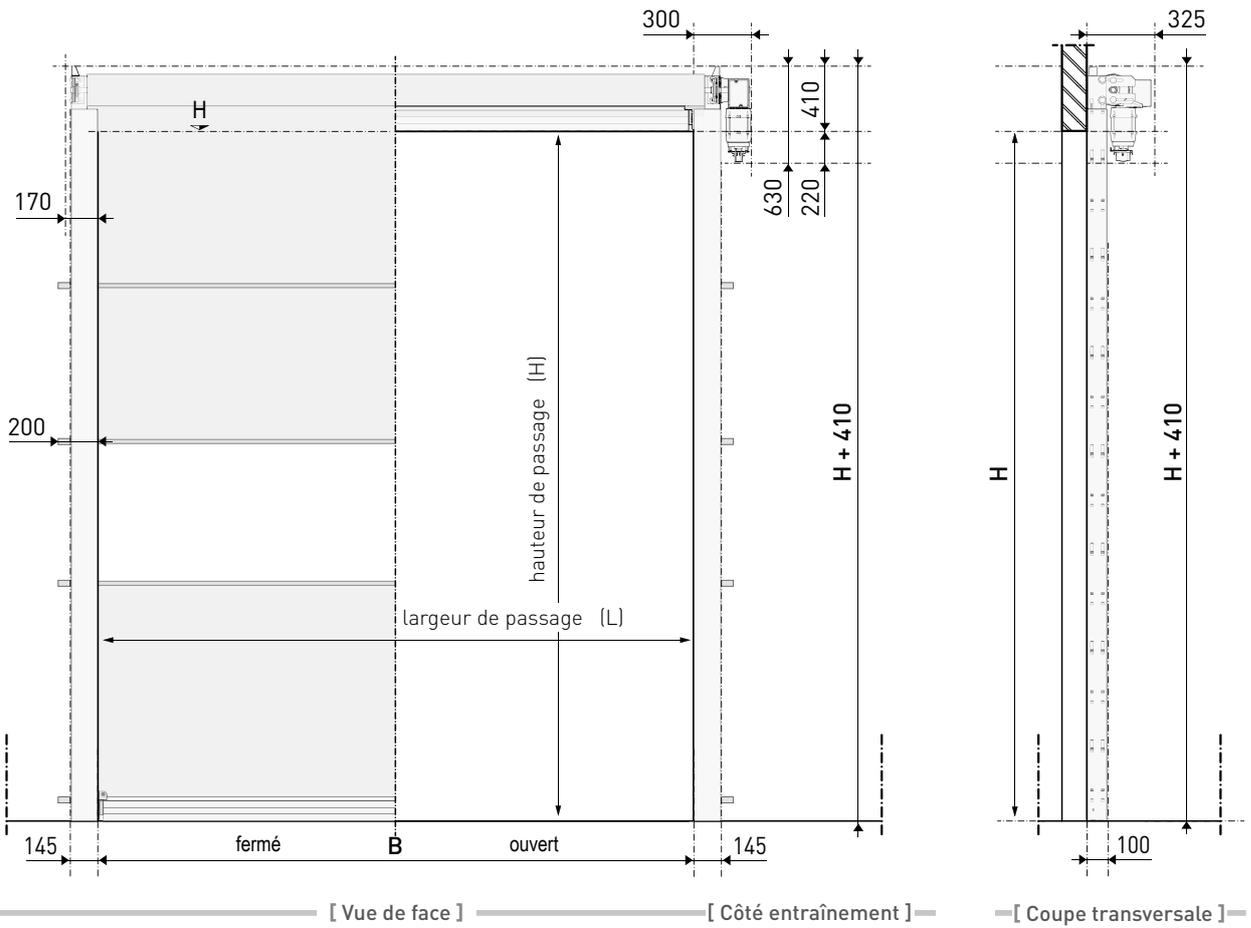


Prestations à la charge du client


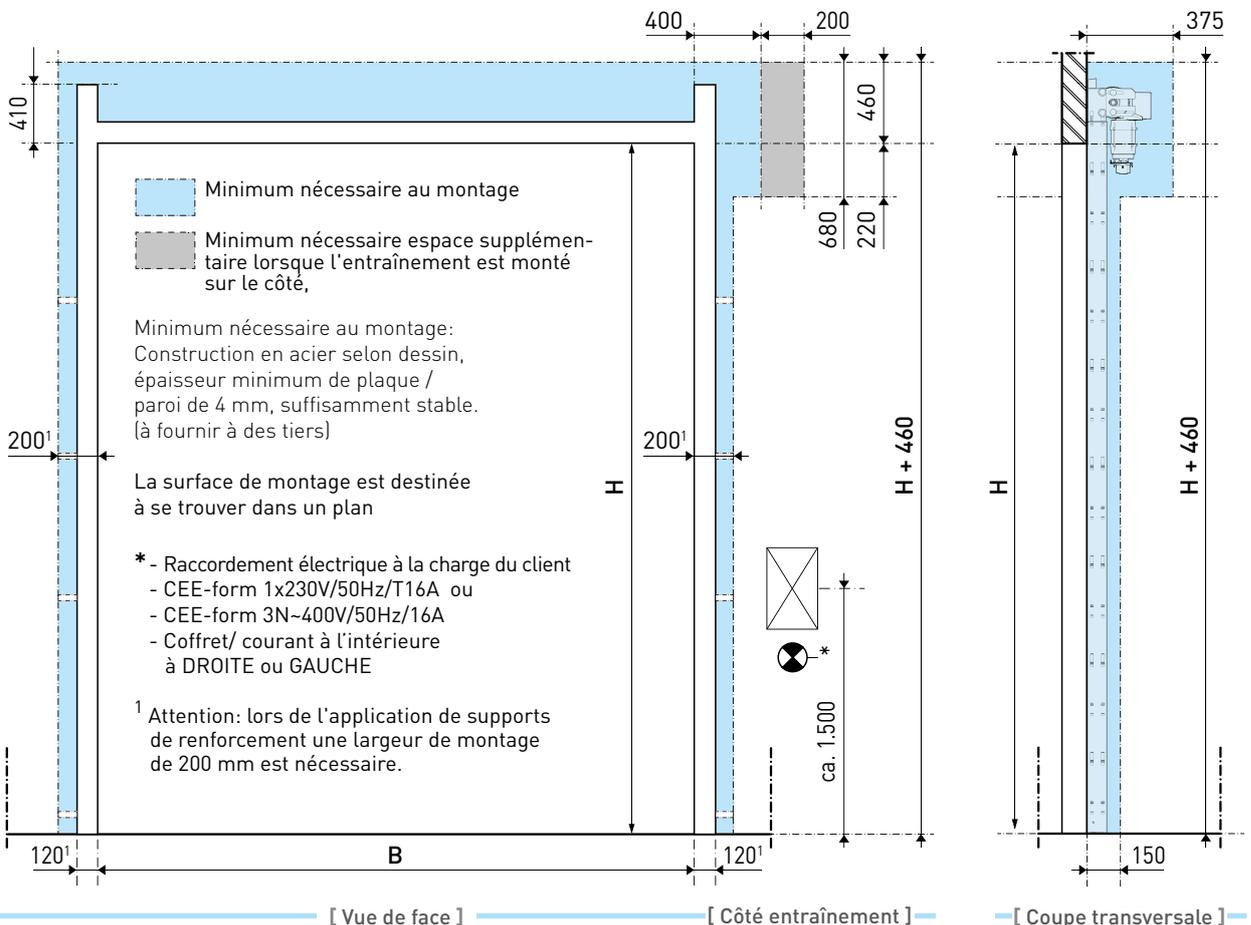


Entraînement Gauche

Dimensions

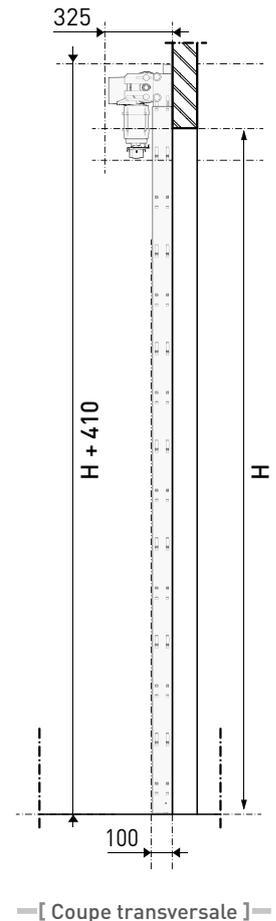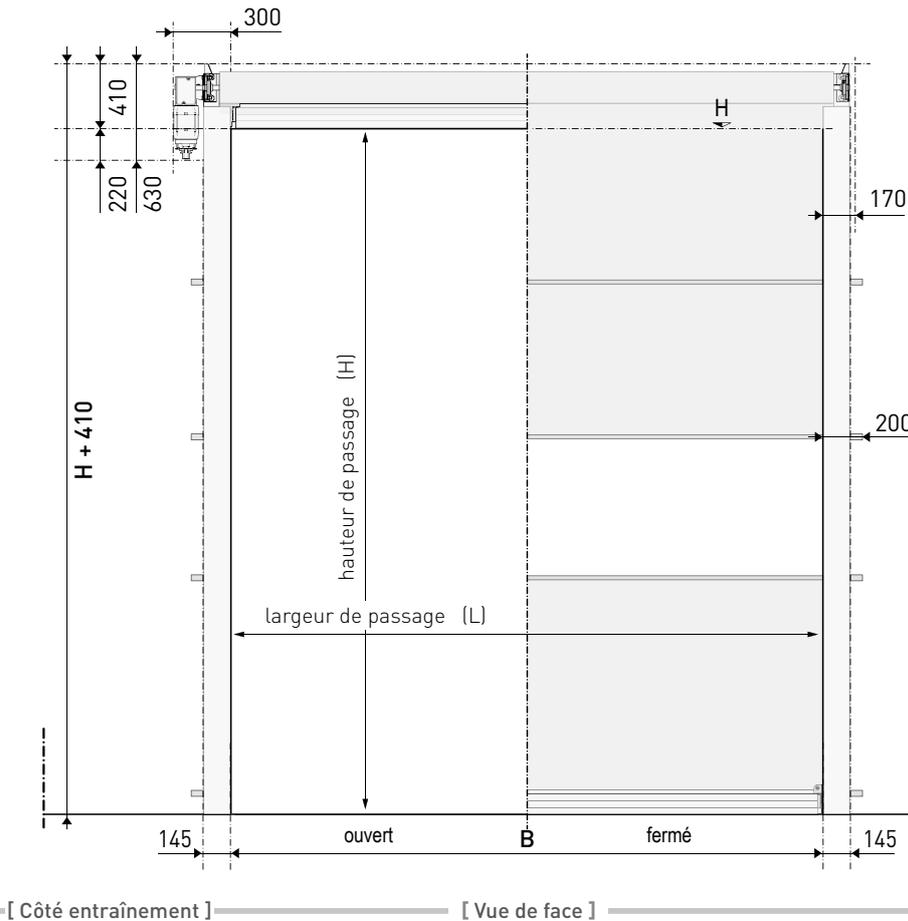

Prestations à la charge du client

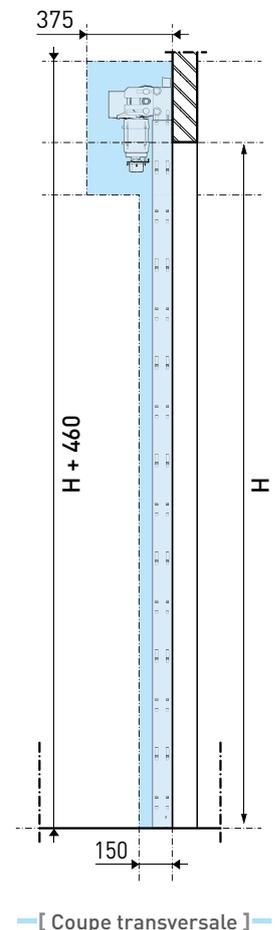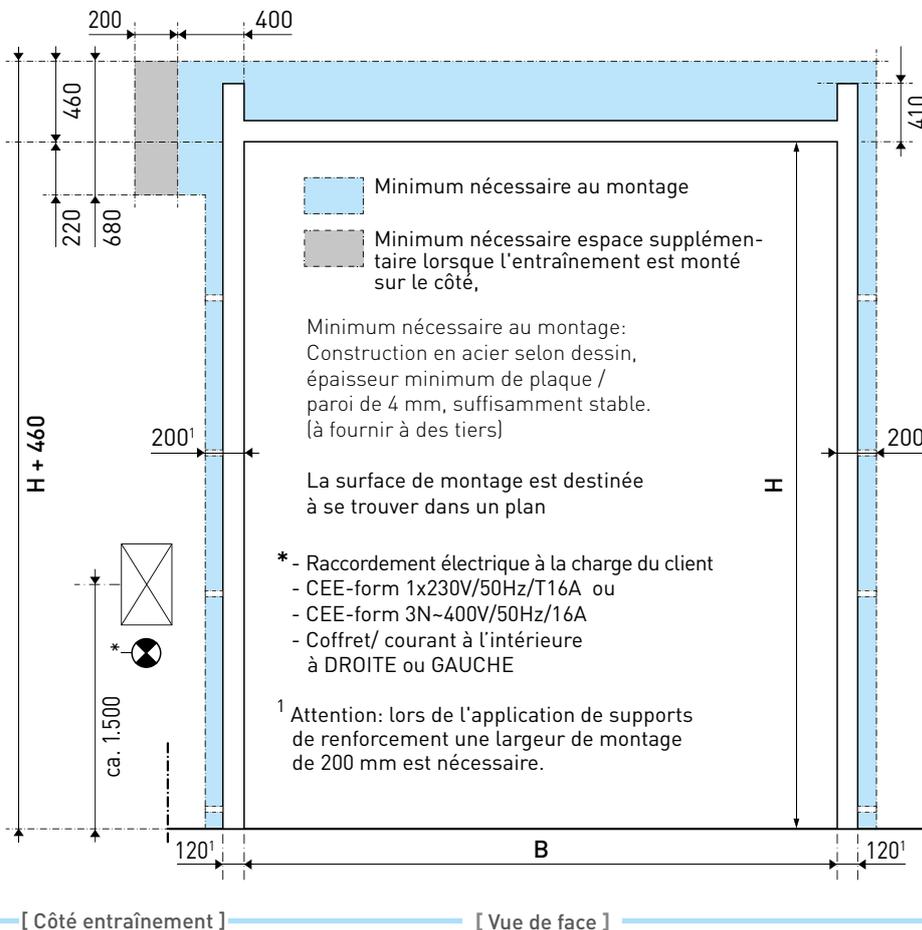

- Minimum nécessaire au montage
- Minimum nécessaire espace supplémentaire lorsque l'entraînement est monté sur le côté,

Minimum nécessaire au montage:
Construction en acier selon dessin,
épaisseur minimum de plaque /
paroi de 4 mm, suffisamment stable.
(à fournir à des tiers)

La surface de montage est destinée
à se trouver dans un plan

- * - Raccordement électrique à la charge du client
- CEE-form 1x230V/50Hz/T16A ou
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
- Coffret/ courant à l'intérieure
à DROITE ou GAUCHE

¹ Attention: lors de l'application de supports
de renforcement une largeur de montage
de 200 mm est nécessaire.

